


LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM ISO 140-3:1995

opdrachtgever: Alara-Lukagro bv




onderzochte constructie: Variant 2: ALARA-LUKAGRO AL-D 45

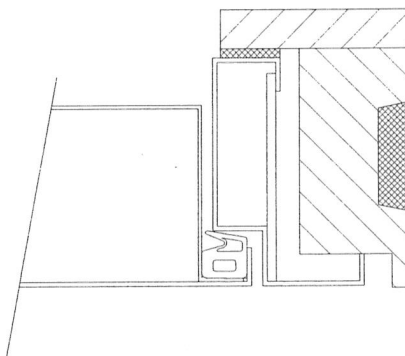

volume meetruimte: 111 m³
 volume meetruimte: 94 m³
 oppervlakte proefwand: 1,83 m²
 gemeten in:
 Peutz Laboratorium voor Akoestiek
 signaal: breedband ruis
 bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:1996
 $R_w(C;C_{tr}) = 45(-2;-4)$ dB

NEN 5079:1990
 $I_{lu,lab} = -8$ dB

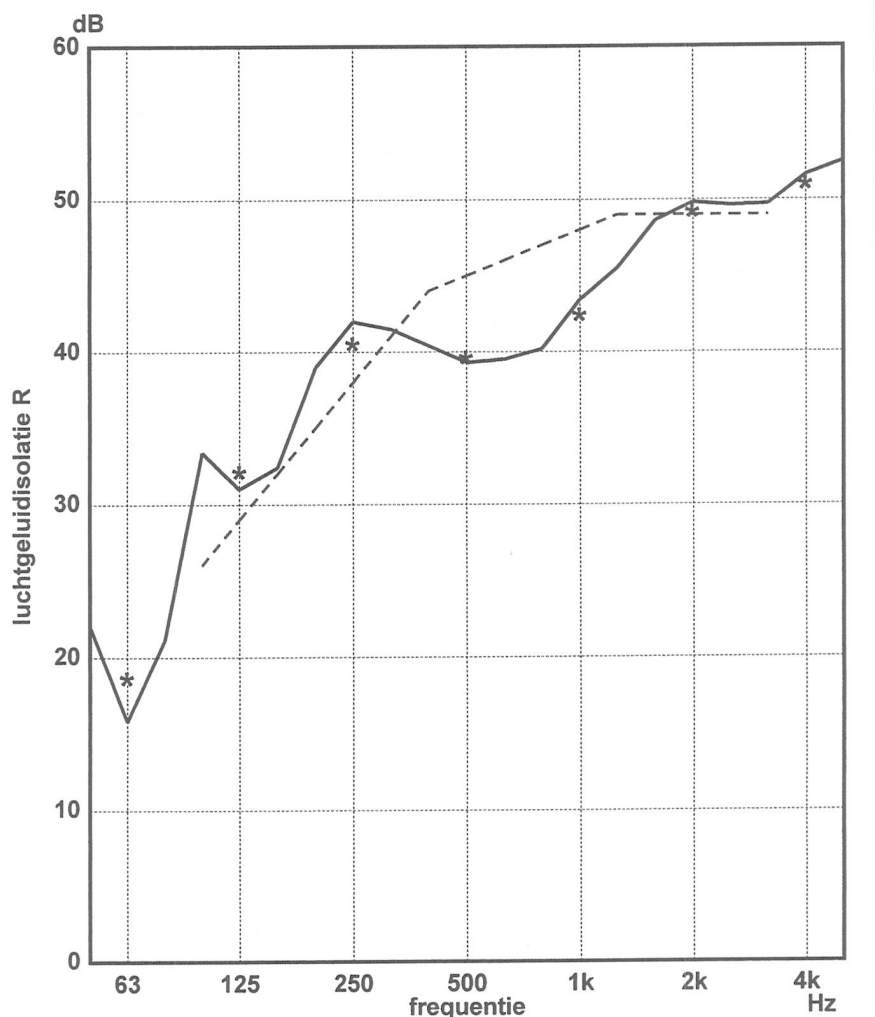

— 1/3 oct.
 * 1/1 oct.

----- ref. curve (ISO 717)

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, 09-04-2008