


LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM ISO 140-3:1995

opdrachtgever: Alara-Lukagro bv



onderzochte constructie: variant 4: Alara-Lukagro buitenluchtrooster type AL-R 600V

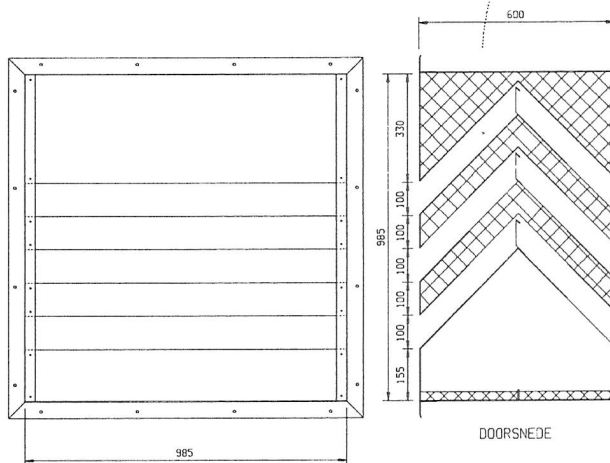

volume meetruimte: 214 m³

volume meetruimte: 115 m³


oppervlakte proefwand: 0,97 m²

gemeten in:
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:1996
 $R_w(C;C_{tr}) = 27(-2;-7)$ dB

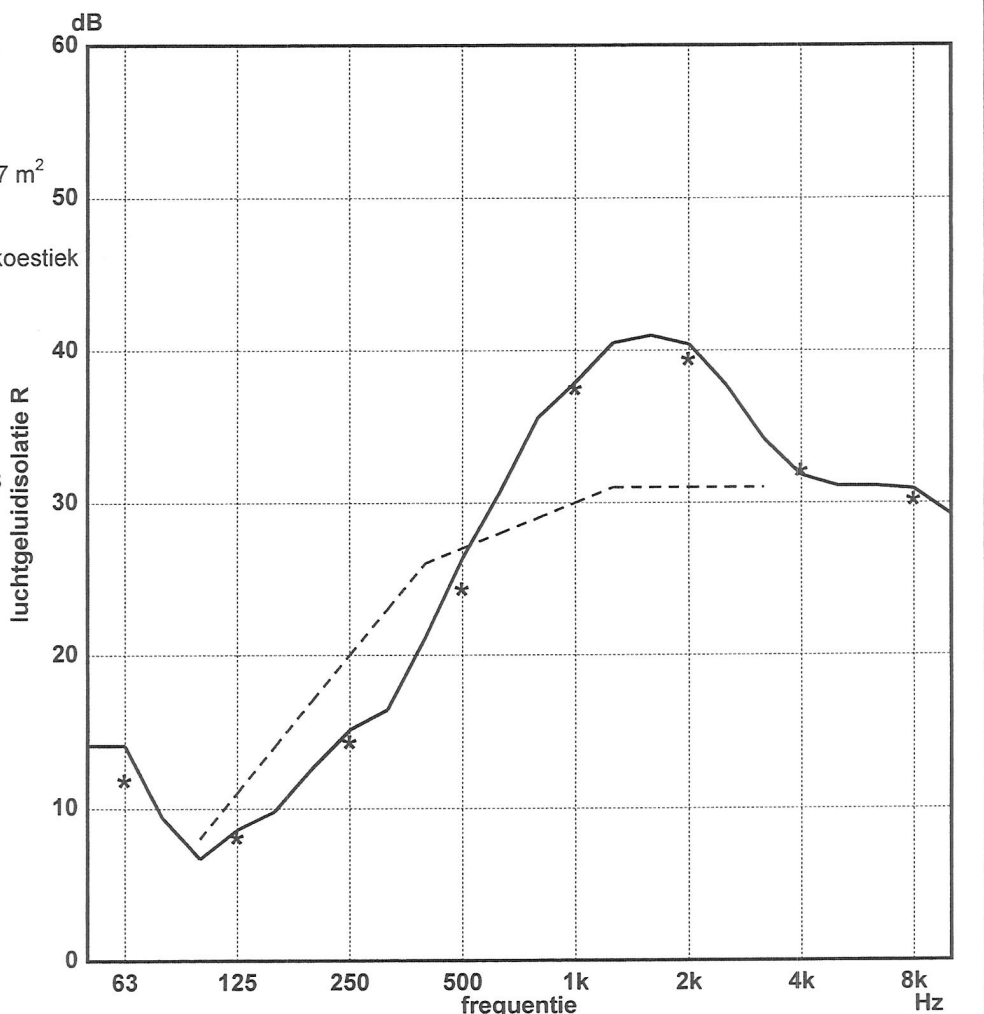

1/3 oct.

* 1/1 oct.

1/3 oct.

----- ref. curve (ISO 717)oct.

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, 13-03-2007