


LUCHTGELOUDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM ISO 140-3:1995

opdrachtgever: Alara-Lukagro bv bv



onderzochte constructie: variant 1: Alara-Lukagro buitenluchtrooster type AL-R 150

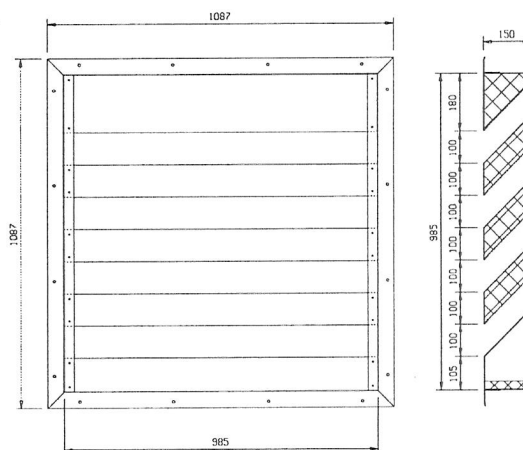

volume meetruimte: 214 m³

volume meetruimte: 115 m³

oppervlakte proefwand: 0,97 m²


gemeten in:
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:1996

$R_w(C;C_{tr}) = 12(0;-1)$ dB

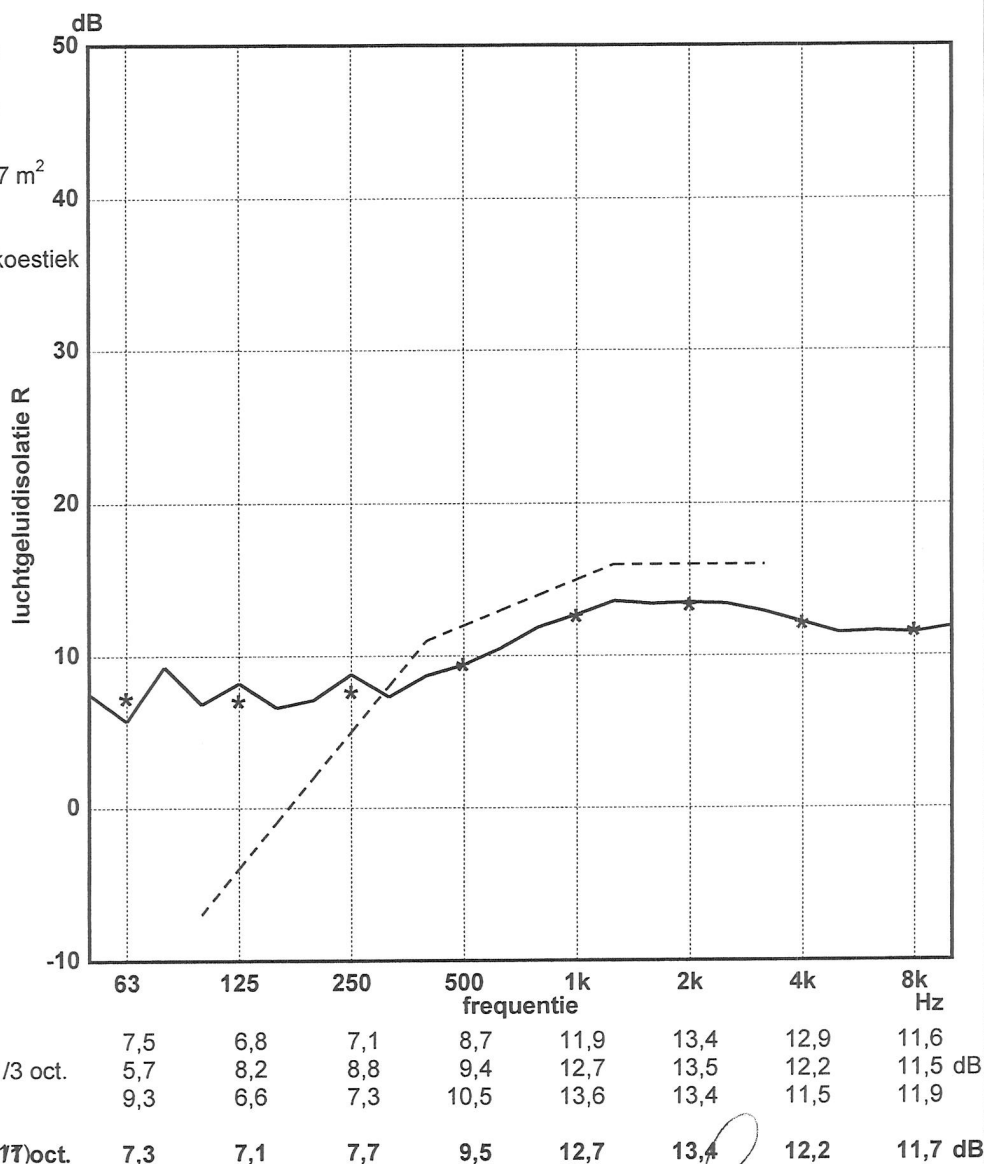

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, 06-06-2008